

COMUNE DI MANZIANA

Data di nascita: 00/00/0000

Acc.ne n° 40 del 13/01/2015


ANALISI ACQUE

Esame	Risultato	Unità	Valori di Riferimento
ES.ACQUA DL 31/2001			
FONTE DI PRELEVAMENTO:		FONTANILE SCOPETONI	
Colore	Incolore		(Incolore)
Odore	Inodore		(Inodore)
Sapore	Insapore		(Insapore)
Torbidità	Assente		(assente)
Ph	6,50		(6,5-9,5)
Conducibilità	151	microS/cm	(fino 2500)
Ammonio	0,006	mg/l	(0,0-0,5)
Nitriti	0,010	mg/l	(0,0-0,5)
Cloro libero	0,200	mg/l	(0,0-0,2)
Escherichia Coli	0	In 100ml	(assenti)
Batteri Coliformi	0	In 100ml	(assenti)
Enterococchi fecali	0	In 100ml	(assenti)
NOTE:	Il campione prelevato alla fonte non presenta indici di contaminazione microbiologica.		
GIUDIZIO:	FAVOREVOLE		



**POLIAMBULATORIO
PRAECILIA**

Laboratorio Analisi Praecilia srl
C.so V. Emanuele, 170 - 00066 Manziana (Rm)
Tel: 06 9962994/9 - Fax: 06 99268148
C.F. : 03686570585 - P.IVA : 01227441001
Accreditato SSN - Aut DRL 962/80

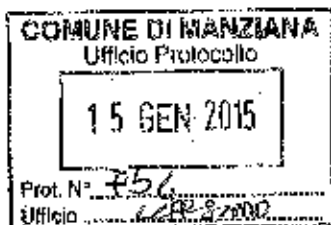

ANALISI ACQUE

COMUNE DI MANZIANA

Data di nascita: 00/00/0000

Acc.ne n° 40 del 13/01/2015

Esame	Risultato	Unità	Valori di Riferimento
ES.ACQUA DL 31/2001			
FONTE DI PRELEVAMENTO:		PIAZZA TITTONI	
Colore	Incolore		(Incolore)
Odore	Inodore		(inodore)
Sapore	Insapore		(insapore)
Torbidità	Assente		(assente)
Ph	6,50		(6,5-9,5)
Conducibilità	157	microS/cm	(fino 2500)
Ammonio	0,004	mg/l	(0,0-0,5)
Nitriti	0,008	mg/l	(0,0-0,5)
Cloro libero	0,200	mg/l	(0,0-0,2)
Escherichia Coli	0	in 100ml	(assenti)
Batteri Coliformi	0	in 100ml	(assenti)
Enterococchi fecali	0	in 100ml	(assenti)
NOTE:	Il campione prelevato alla fonte non presenta indici di contaminazione microbiologica.		
GIUDIZIO:	FAVOREVOLE		


§ Esiguito c/o lab.LAG

il Direttore
Dott.ssa Simonetta Giannandrea

15/01/2015

COMUNE DI MANZIANA

Pag. 1 di 4

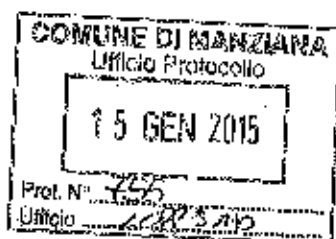

COMUNE DI MANZIANA

Data di nascita: 00/00/0000

Acc.ne n° 40 del 13/01/2015

ANALISI ACQUE

Esame	Risultato	Unità	Valori di Riferimento
ES.ACQUA DL 31/2001			
FONTE DI PRELEVAMENTO: VIA TITO SALVATORI			
Colore	Incolore		(incolore)
Odore	Inodore		(inodore)
Sapore	Insapore		(insapore)
Torbidità	Assente		(assente)
Ph	6,50		(6,5-9,5)
Conducibilità	156	microS/cm	(fino 2500)
Ammonio	0,005	mg/l	(0,0-0,5)
Nitriti	0,008	mg/l	(0,0-0,5)
Cloro libero	0,200	mg/l	(0,0-0,2)
Escherichia Coli	0	In 100ml	(assenti)
Batteri Coliformi	0	in 100ml	(assenti)
Enterococchi fecali	0	In 100ml	(assenti)
NOTE:	1: campione prelevato alla fonte non presenta indici di contaminazione microbiologica.		
GIUDIZIO:	FAVOREVOLE		

il Direttore
Dott.ssa Simonetta Giannandrea

§ Eseguito c/o lab.LAG

15/01/2015


COMUNE DI MANZIANA

Pag. 2 di 4



**POLIAMBULATORIO
PRAECILIA**

Laboratorio Analisi Praecilia srl
C.so V. Emanuele, 170 - 00066 Manziana (Rm)
Tel: 06 9962994/9 - Fax: 06 99268148
C.F.: 03686570585 - P.IVA: 01227441001
Accreditato SSN - Aut DRL 862/80

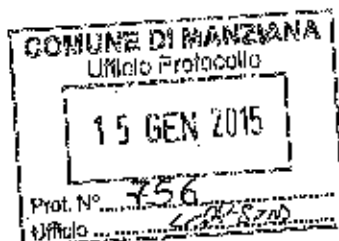

COMUNE DI MANZIANA

Data di nascita: 00/00/0000

Acc.ne n° 40 del 13/01/2015

ANALISI ACQUE

Esame	Risultato	Unità	Valori di Riferimento
ES.ACQUA DL 31/2001			
Fonte di Prelevamento:			
Fonte	Fontana Quadroni		
Colore	Incolore		(Incolore)
Odore	Inodore		(inodore)
Sapore	Insapore		(insapore)
Torbidità	Assente		(assente)
Ph	8,50		(6,5-9,5)
Conducibilità	154	microS/cm	(fino 2500)
Ammonio	0,005	mg/l	(0,0-0,5)
Nitriti	0,009	mg/l	(0,0-0,5)
Cloro libero	0,200	mg/l	(0,0-0,2)
Escherichia Coli	0	in 100ml	(assenti)
Batteri Coliformi	0	in 100ml	(assenti)
Enterococchi fecali	0	in 100ml	(assenti)
NOTE:	Il campione prelevato alla fonte non presenta indici di contaminazione microbiologica.		
GIUDIZIO:	FAVOREVOLE		

§ Eseguito c/o lab.LAG

15/01/2015

COMUNE DI MANZIANA

Il Direttore
Dott.ssa Simonetta Giannandrea

Pag. 3 di 4